

# 北谷浄水場位置図



北谷浄水場  
北谷町字宮城1-27番地





# 海水淡水化センター位置図






# 伊波増圧ポンプ場位置図




給油口  
カムロック式継手を常備（切替えて使用）



給油口まで約10mのホースが必要

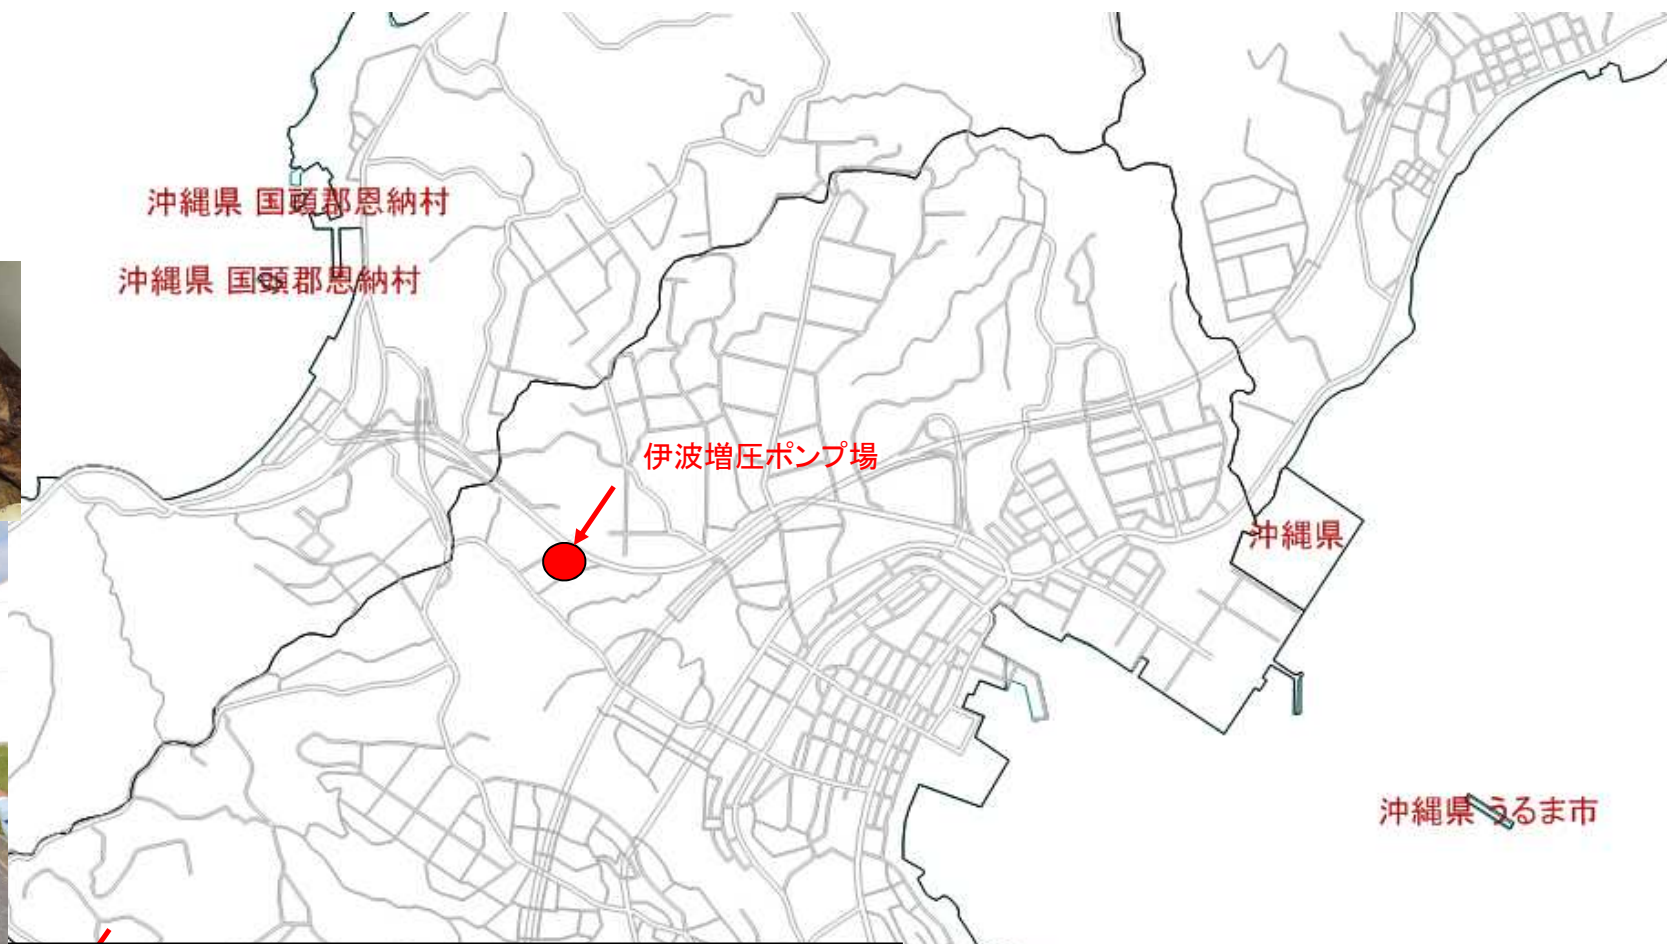

町田機工(株)石川営業所

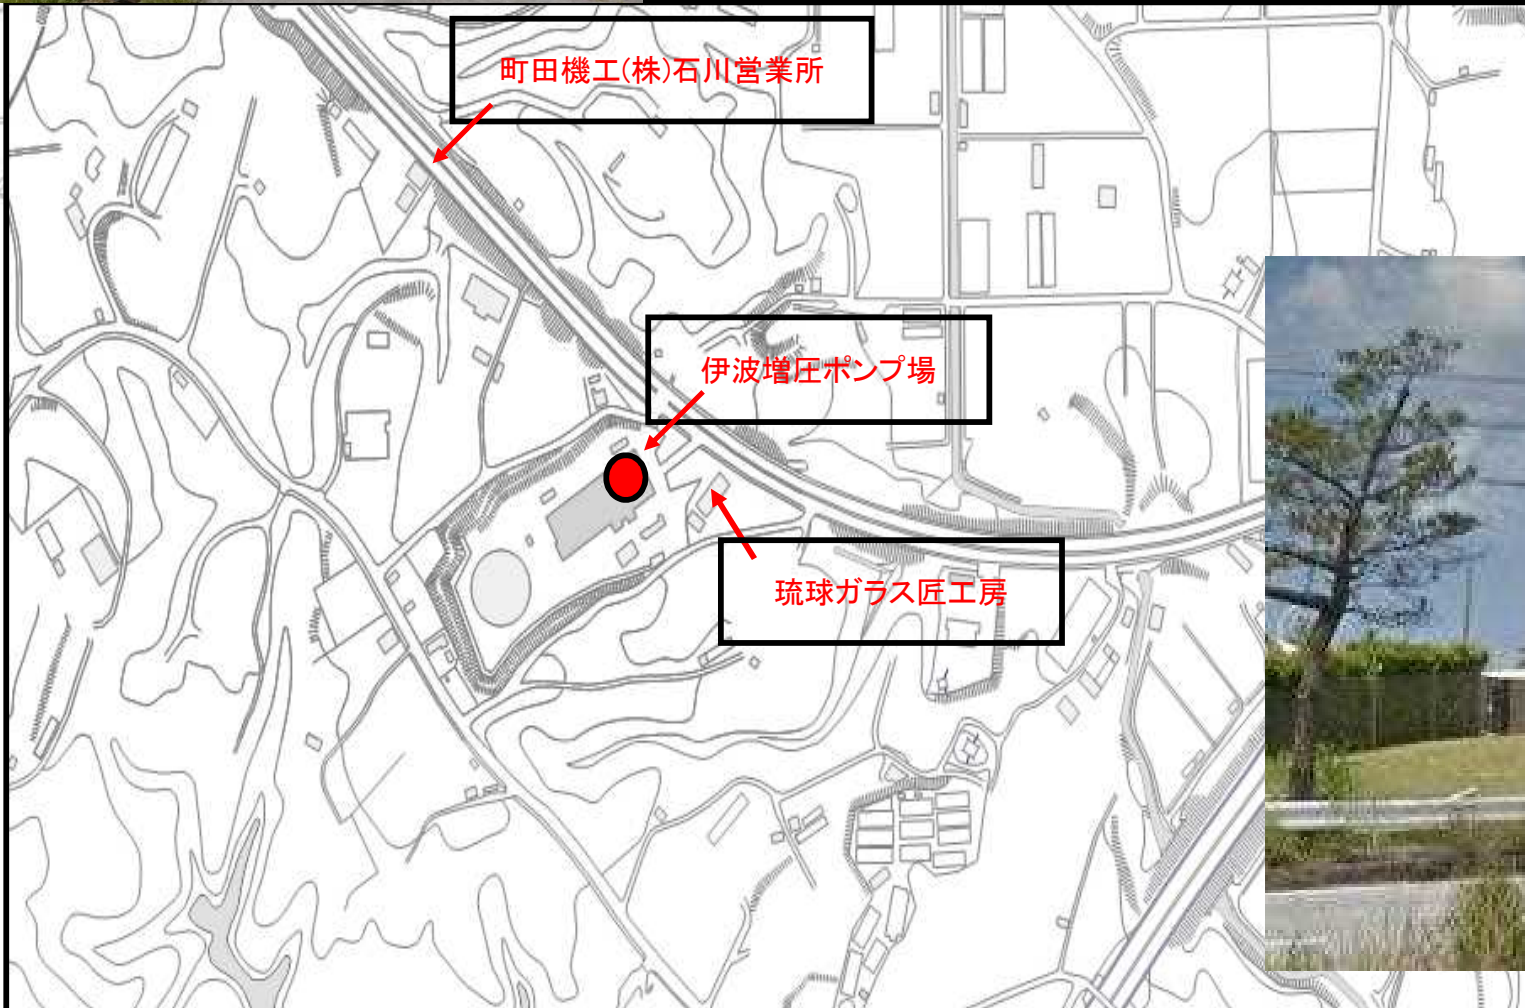

伊波増圧ポンプ場

琉球ガラス匠工房

伊波増圧ポンプ場  
うるま市石川字伊波1553-275






# 山内増圧ポンプ場位置図



山内増圧ポンプ場  
沖繩市南桃原4-26-3

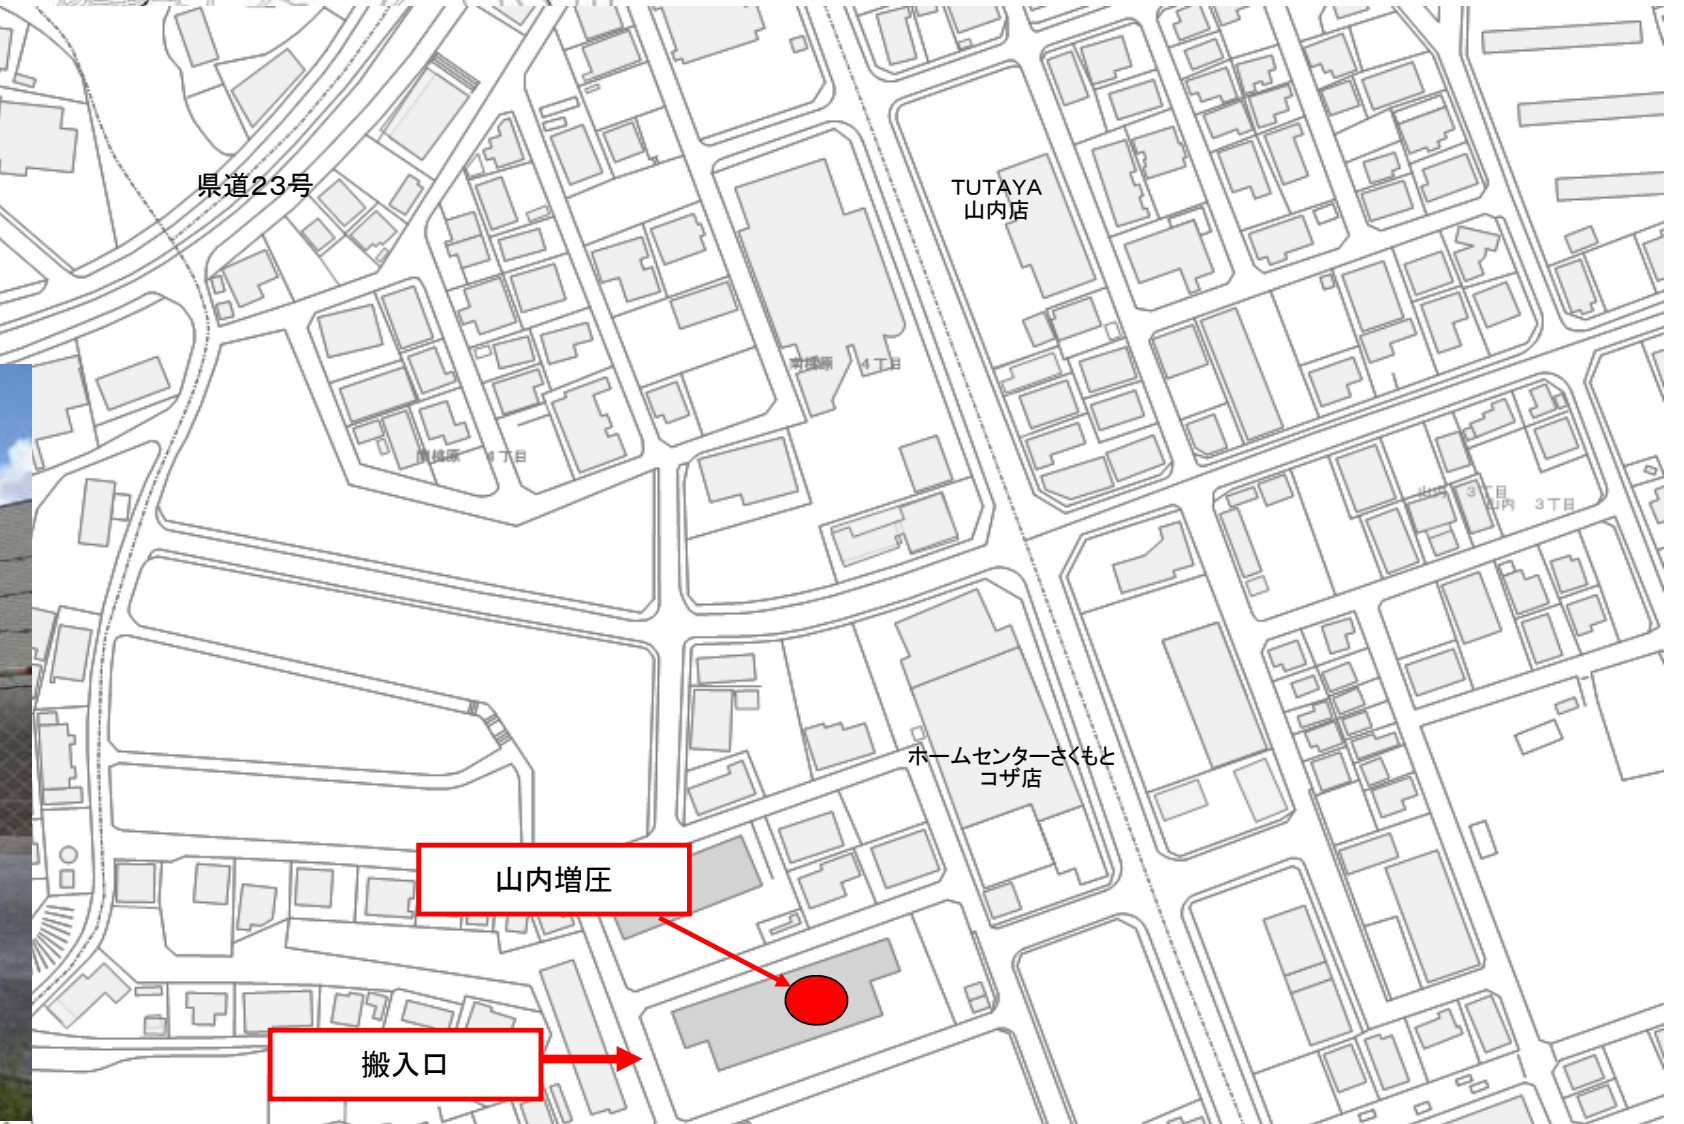



# 新垣増圧ポンプ場位置図



新垣増圧ポンプ場  
中城村字新垣 5 9 5



給油口  
カムロック式継手を常備（切替えて使用）

