
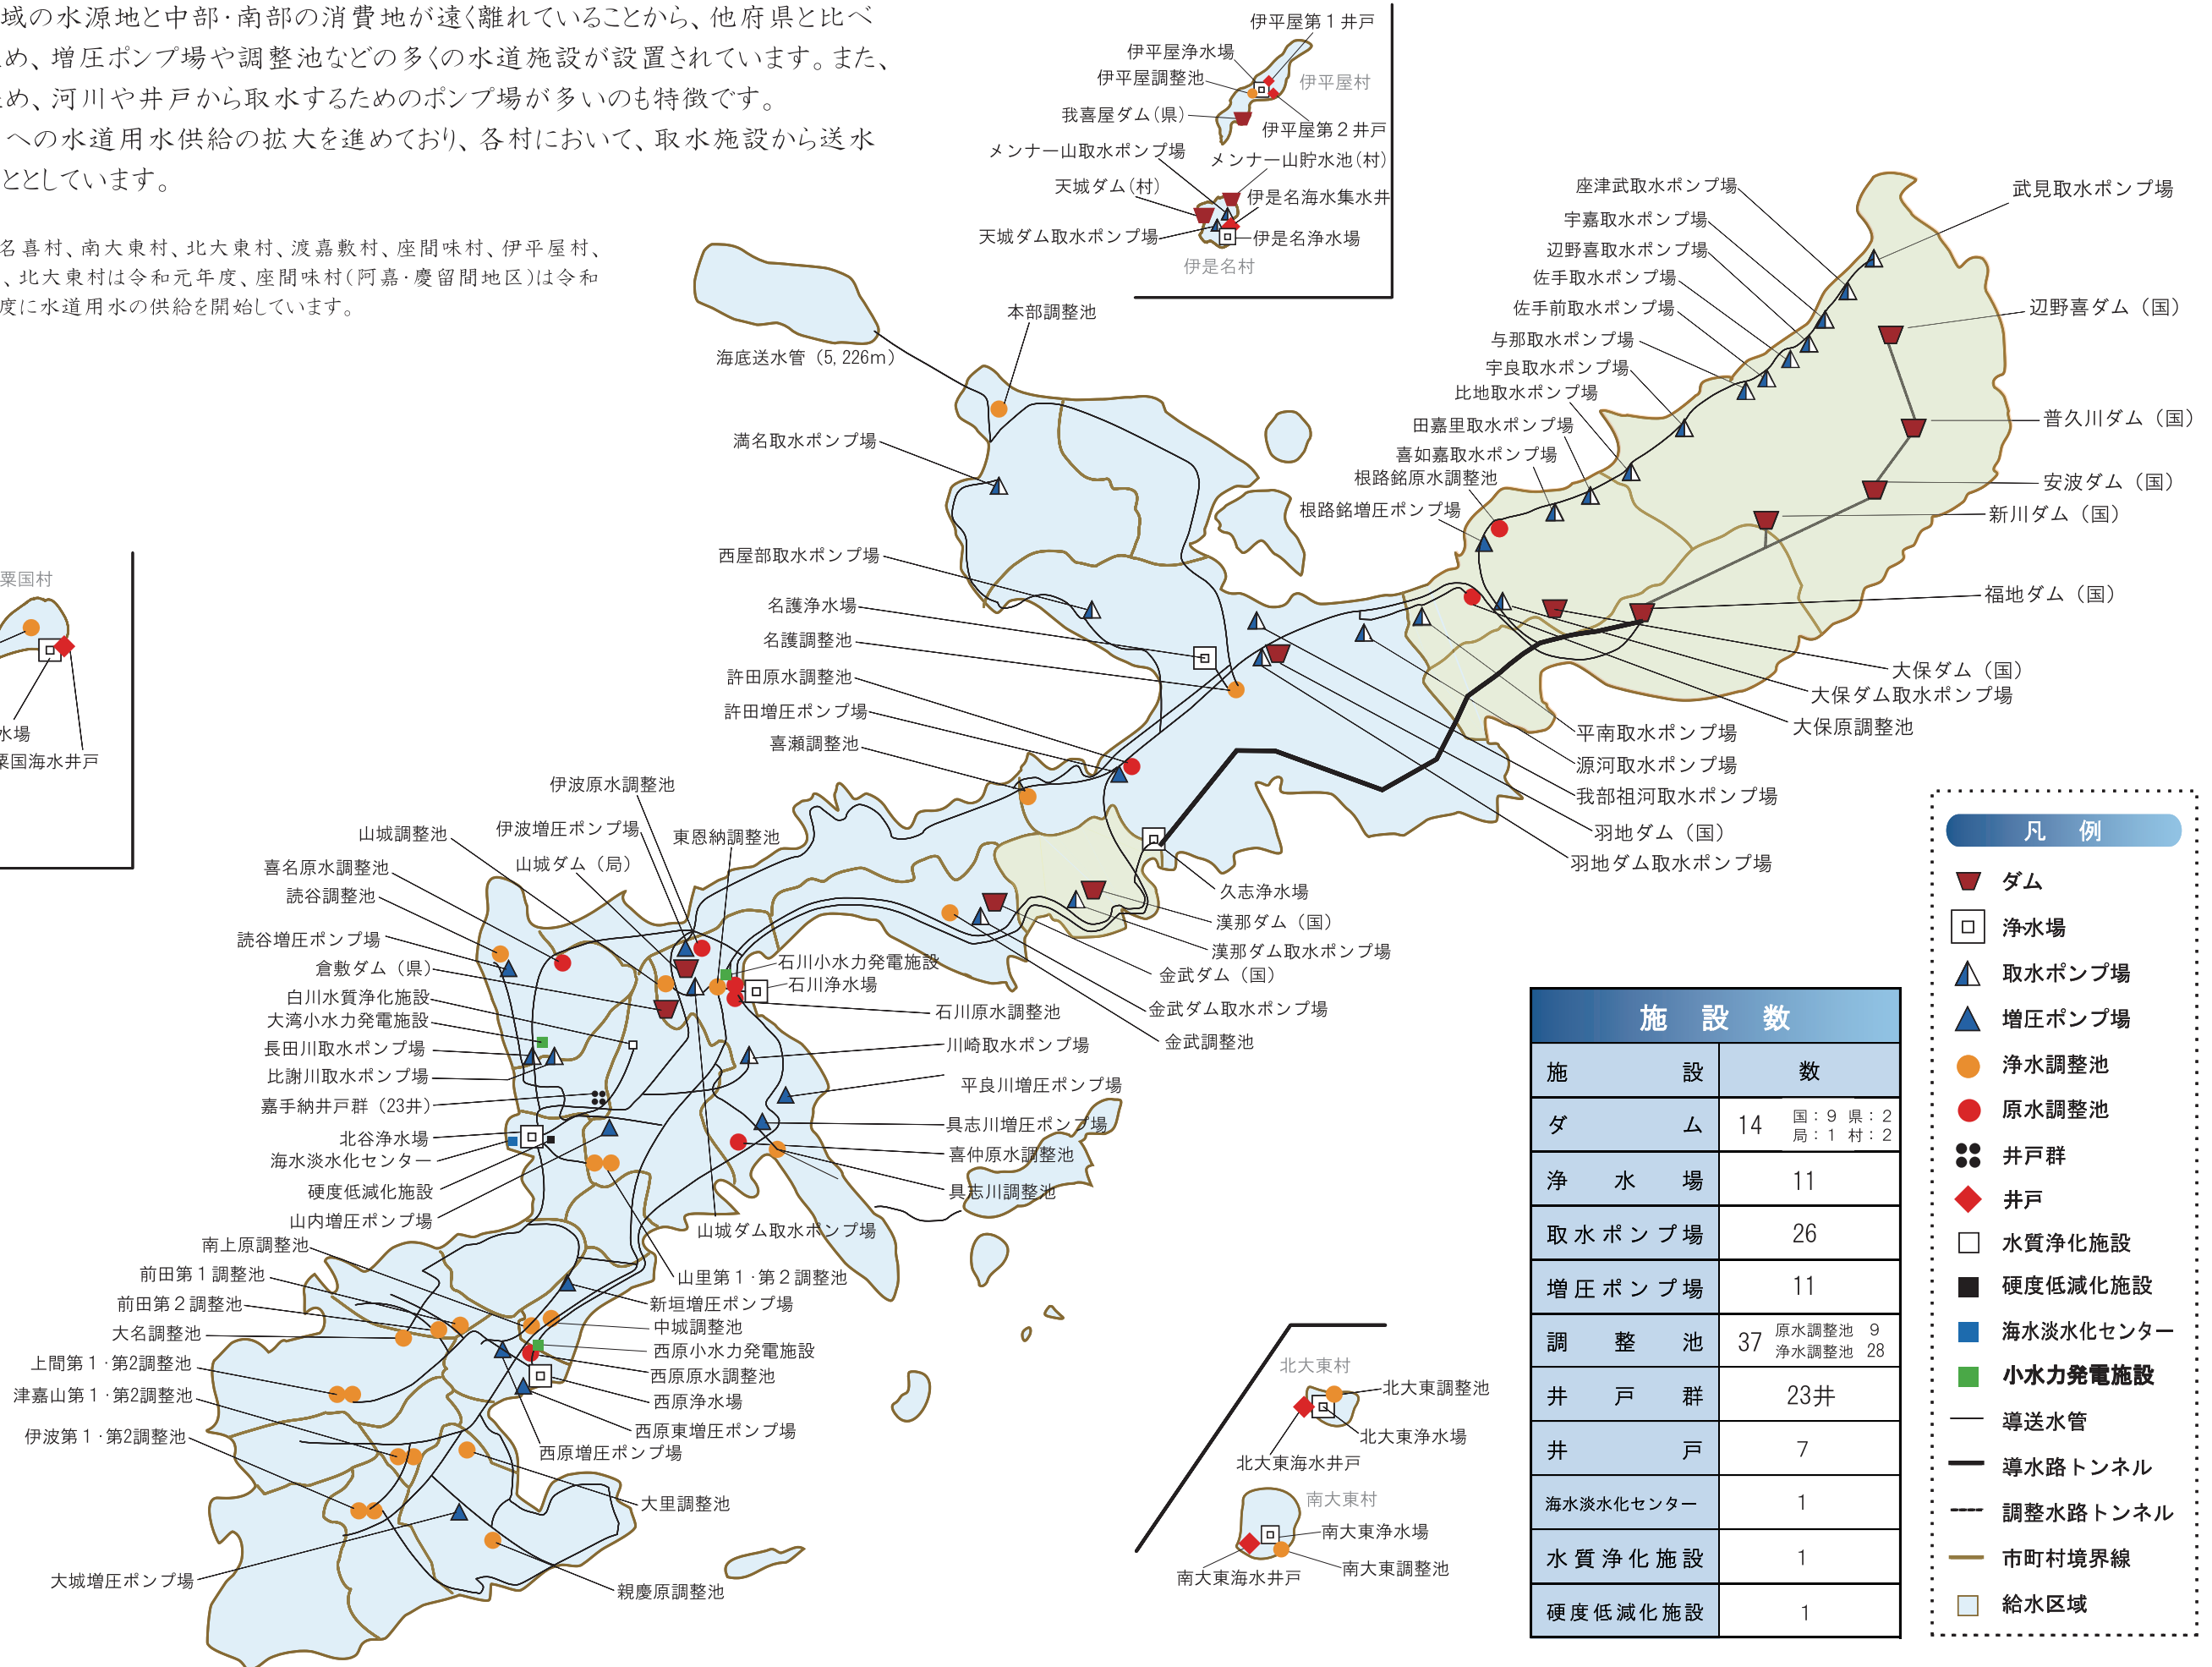
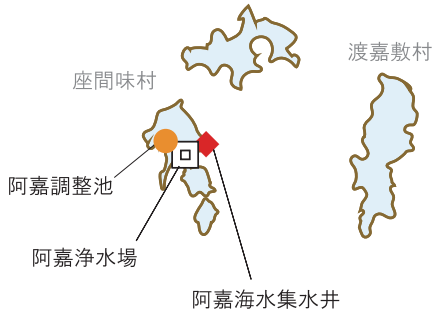


企業局の水源と水道施設

沖縄本島は南北に長く、北部地域の水源地と中部・南部の消費地が遠く離れていることから、他府県と比べると導水管などの管路が長いこと、増圧ポンプ場や調整池などの多くの水道施設が設置されています。また、小規模な水源から水を確保するため、河川や井戸から取水するためのポンプ場が多いのも特徴です。

現在、沖縄本島周辺離島8村※への水道用水供給の拡大を進めており、各村において、取水施設から送水施設までの水道施設を設置することとしています。

※沖縄本島周辺離島8村とは、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、渡嘉敷村、座間味村、伊平屋村、伊是名村です。なお、粟国村は平成29年度、北大東村は令和元年度、座間味村(阿嘉・慶留間地区)は令和2年度、伊是名村及び南大東村は令和4年度に水道用水の供給を開始しています。

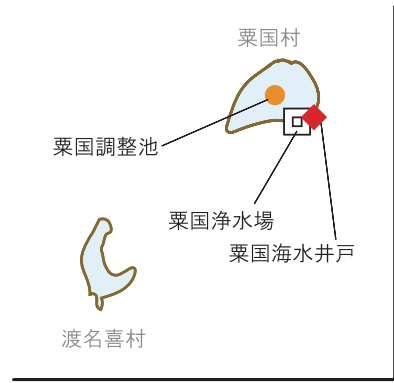

施設数	
施設	数
ダム	14 国：9 県：2 局：1 村：2
浄水場	11
取水ポンプ場	26
増圧ポンプ場	11
調整池	37 原水調整池 9 浄水調整池 28
井戸群	23井
井戸	7
海水淡化センター	1
水質浄化施設	1
硬度低減化施設	1

- 凡例
- ▼ ダム
 - 浄水場
 - ▲ 取水ポンプ場
 - ▲ 増圧ポンプ場
 - 浄水調整池
 - 原水調整池
 - 井戸群
 - ◆ 井戸
 - 水質浄化施設
 - 硬度低減化施設
 - 海水淡化センター
 - 小水力発電施設
 - 導水管
 - 導水路トンネル
 - 調整水路トンネル
 - 市町村境界線
 - 給水区域